


VIGTIG VIDEN INDEN DU GRAVER

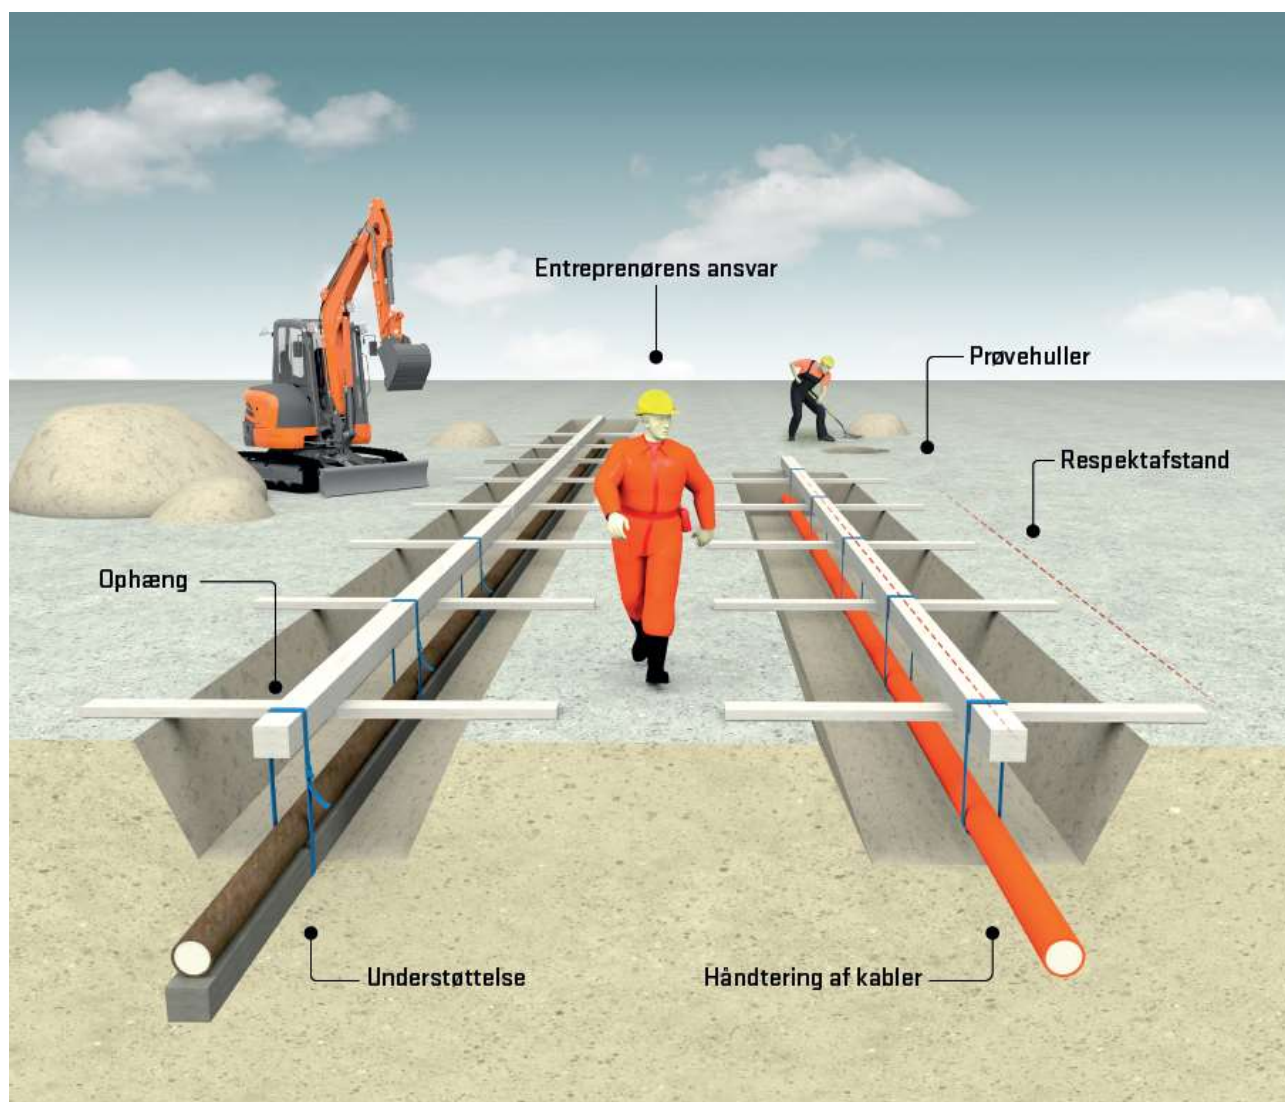

Vejledning i forbindelse med gravearbejde i nærheden af **0,4 kV, 10-20 kV og 60 kV** kabler og luftledninger.

VORES **ELNET**

Akut tlf. nr. ved pågravet kabel:

Driftscenteret ved Vores Elnet: 63 17 19 90

Vigtig viden inden du graver

Graveaktørens ansvar

Skal der graves i nærheden af kabler og andre el-tekniske anlæg, er det vigtigt af hensyn til dit personales sikkerhed, at du er opmærksom på de regler, der er.

Du skal kende "Bekendtgørelse (nr. 1112) om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg". Vi anbefaler også, at I bestiller og læser pjecen "[Pas på ledningerne og livet](#)", www.danskeenergi.dk/paspaaledningerneoglivet.

Du skal kende "LER-loven" og alle der erhvervsmæssigt arbejder i jorden eller i nærheden af synlige elforsyningsanlæg skal indhente ledningsoplysninger via LER.dk.

Det er dit ansvar at printe relevante tegninger i farver sammen med dokumentet " før der graves", og at de befinder sig dér, hvor der arbejdes. Kontaktoplysninger på Vores Elnet A/S (i det efterfølgende benævnt netselskabet) fremgår af netselskabets tegninger.

En tegning er gyldig i 30 dage fra dato for fremsendelse

En tegning fra LER er gyldig i 30 dage. Hvis der går mere end 30 dage, fra tegningen er fremsendt/modtaget, til gravearbejdet begynder, kan der være sket ændringer i ledningsnettet. Dato for fremsendelse fremgår på tegningen.

Inden gravearbejdet påbegyndes skal du grave prøvehuller

Inden gravearbejdet påbegyndes, skal der i alle tilfælde håndgraves prøvehuller for at stedfæste kablets aktuelle placering.

Den, der udfører gravearbejdet, er ansvarlig for, at kablernes placering afstemmes med tegningen. Kabler kan findes ved forsigtigt at håndgrave prøvehuller, evt. kan der med stor forsigtighed graves med en minigraver. Prøvehuller må kun graves ned til dækbånd/fliser.

Ønske om kabelpåvisning skal anmodes senest 5 arbejdsdage før gravearbejdet

Tegningerne fra LER er udgangspunktet for gravearbejdet, og generelt foretager vi som netselskab ikke påvisning. Hvis I fx på grund af usikkerhed om, hvor ledningerne ligger, ønsker påvisning, skal det ske ved henvendelse til os som netselskab senest fem arbejdsdage, før gravearbejdet påbegyndes.

Private stikledninger kender vi typisk ikke den nøjagtige placering af

Stikledninger, er typisk privatejet, og placeringen er principielt ukendt. Du skal være opmærksom på, at hvis el-kunden ejer stikledningen, der går fra kabelskab eller transformerstation til bygning, så kender vi ikke den nøjagtige placering af stikledningen. Påvisning af kabler vil normalt kun tilbydes mod betaling.

Ved ønske om at et kabel bliver taget ud af drift

Det er altid netselskabet, der beslutter, om det er muligt at tage et kabel ud af drift. Dette kan ske ved henvendelse til os som netselskab senest fem arbejdsdage før gravearbejdet påbegyndes.

Afbrydelse af kabler vil normalt kun tilbydes mod betaling.

I tilfælde af at et kabel tages ud af drift stiller vi som netselskab krav om, at der skal være kontaktoplysninger på en konkret person ved entreprenørvirksomheden, vi skal ringe til, hvis det af systemmæssige årsager bliver nødvendigt at tage kablet i drift igen. Kontaktpersonen skal være tilgængelig, så længe arbejdet pågår.

Vigtig viden omkring luftledninger

Respektafstande i forbindelse med arbejde omkring luftledninger fremgår af pjecen "[Pas på ledningerne og livet](http://www.danskeenergi.dk/paspaaledningerneoglivet)", www.danskeenergi.dk/paspaaledningerneoglivet.

Vigtig viden når du graver


Inden du starter med at grave, skal du – uagtet oplysningerne fra LER – orientere dig om, hvad der findes af elforsyningsanlæg indenfor arbejdsområdet.

Vær ekstra forsigtig, hvis du graver inden for 1 meter fra kablet

Hvis du graver inden for respektafstanden (1 meter på hver side af kabeltracé), skal du grave/arbejde med forsigtighed, så skader på elforsyningsanlæggene undgås. Du kan evt. afskærme med en træplade.

Ved **styrede underboringer** er respektafstanden ligeledes 1 meter for langsgående eller krydsende borer. For at finde den korrekte dybde/placering af kablerne eller og rørene skal der graves prøvehuller.

Ved opgravning på tværs af kabeltracé i ca. 1 meters bredde afbrydes kablet normalt ikke, og du skal tilstræbe, at kablet ikke blotlægges. Du skal sørge for at 'hule' ud under kablet. Generel vejledning om arbejde indenfor respektafstanden kan indhentes ved telefonisk henvendelse. Vores navn og telefonnummer står på tegningen fra LER.

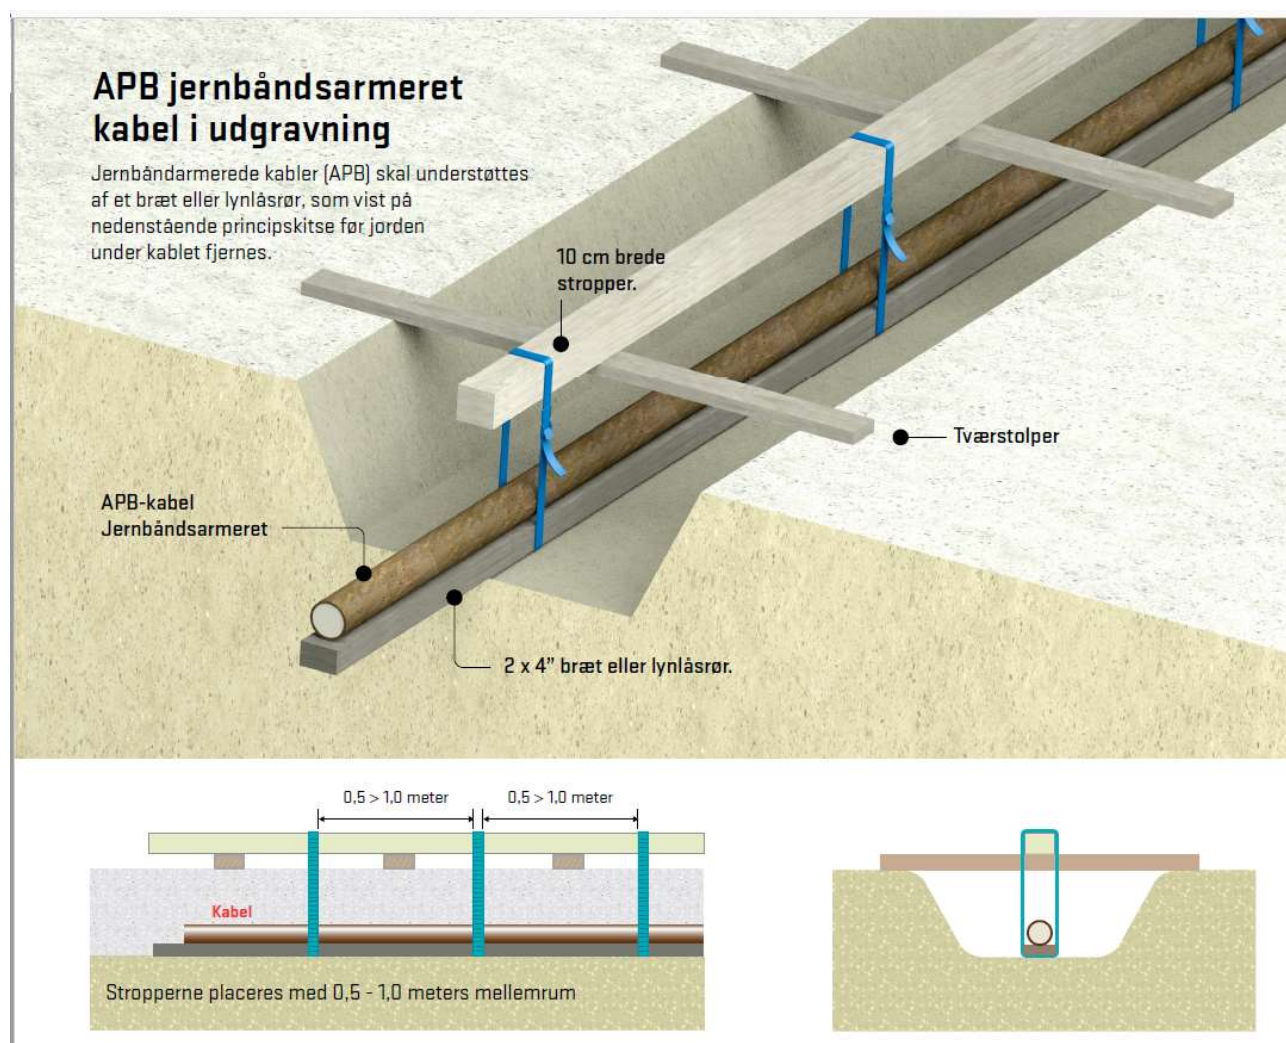


Figur 1 Eks. på ophæng af APB kabel i udgravning.

Regler for undergravning, ophængning og flytning af kabler

Er det absolut nødvendigt at flytte et kabel, skal det gøres med forsigtighed, og kun efter aftale med netselskabet. Kablerne skal sikres mod mekaniske skader og jordskred og skal derfor være sikret ved ophængning således:

- ▶ Jernbåndsarmerede kabler (APB) skal understøttes af et bræt eller lynlåsør (2-delt kabelrør) før jorden under kablet fjernes, se figur 1 på forrige side.
- ▶ Plastisolerede kabler sikres ved ophængning med stropper, som placeres med 1-2 meters mellemrum (figur 2).


Hvis der som følge af gravearbejde ændres på beliggenhed af kabler, skal den nye beliggenhed aftales med netselskaber. Opmåling skal foretages inden retablering. Omkostning i forbindelse med flytningen faktureres efter gældende praksis.

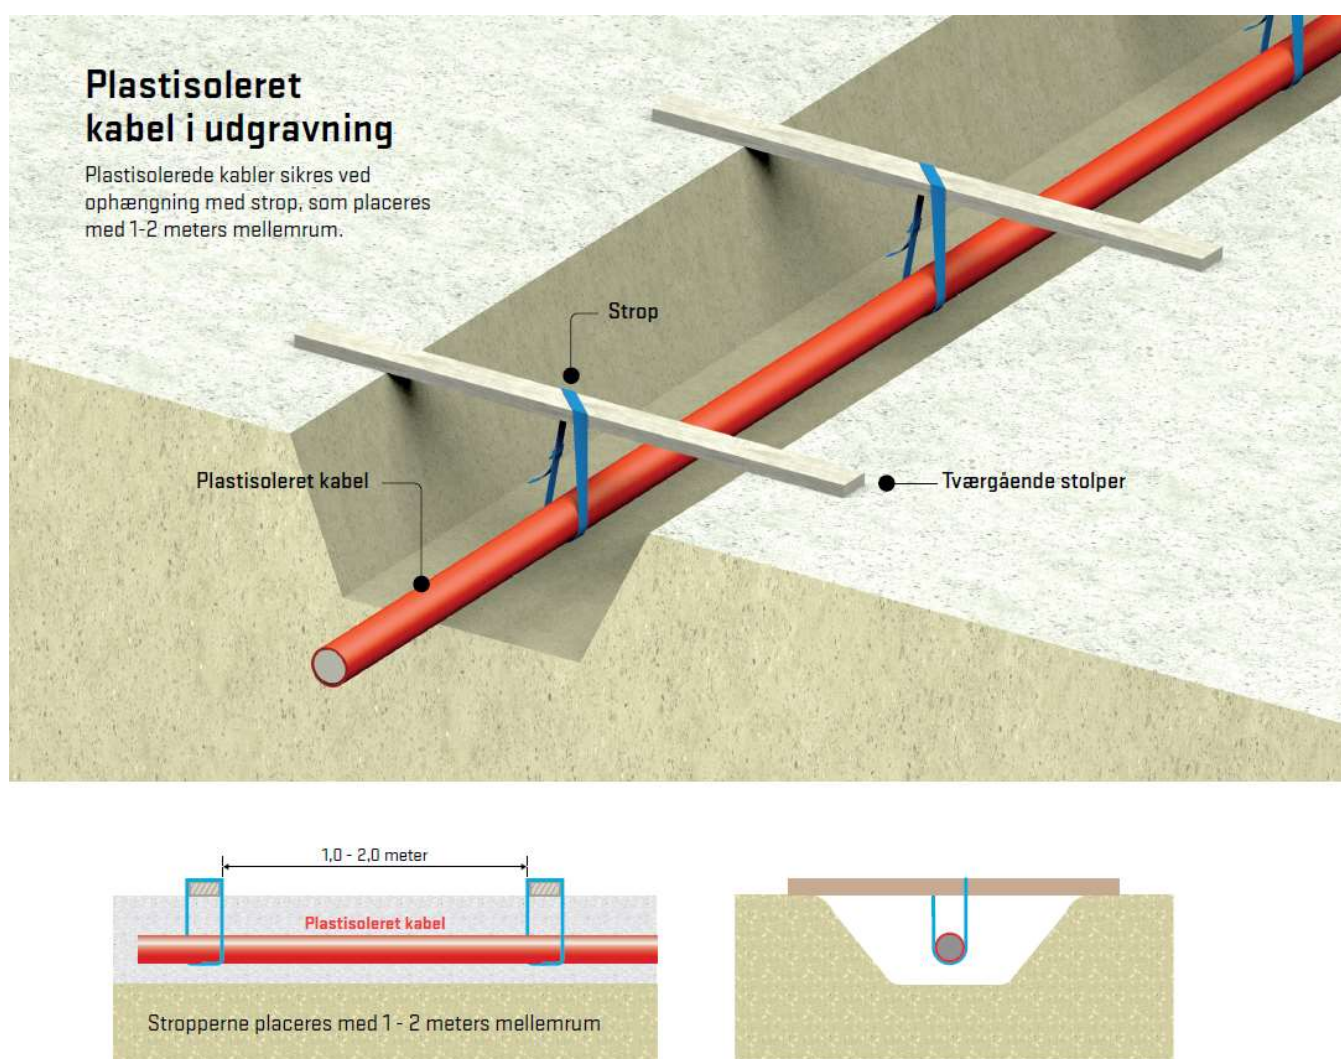

Figur 2 Eks. på ophæng af plastisolerede kabel i udgravning. Som udgangspunkt er plastisolerede kabel rød, men tidligere årgange kan have en anden farve.

Vigtig viden ved beskadigelser

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at du ringer til os så snart skaden er sket. Vi skal have udbedret skaden. Vores telefonnummer står på tegningen fra netselskabet.

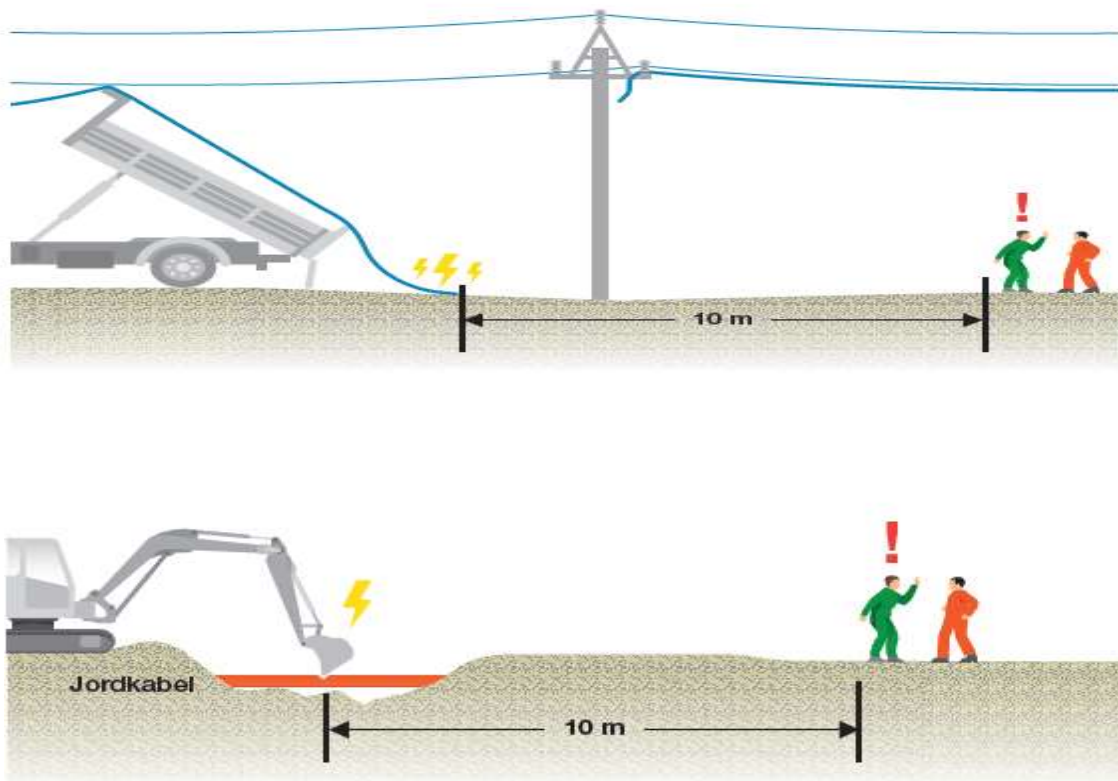

Respektafstand for nedrevne luftledninger

Sørg for at ingen kommer inden for følgende respektafstande:

- 10 meter fra nedrevne 60 kV luftledninger

Respektafstand for beskadiget kabel

Respektafstanden til et beskadiget kabel er 10 meter!

Et kabel der er synligt beskadiget er farligt og kan være dødbringende. Så respekter afstanden på 10 meter til et beskadiget kabel uanset spændingsniveau.

Hvem skal betale for udbedringen?

Som udgangspunkt skal entreprenørvirksomheden betale for udbedringen af en skade, hvis kunder er blevet afbrudt, eller hvis skaden er så stor, at kablet ikke kan idriftsættes.

Ved mindre beskadigelse af kappen kan gives "frit lejde"

Det er uheldsmæssigt, at der ligger skadede kabler i jorden. I tilfælde af mindre skader på kappen(kappefejl), kan netselskabet give "frit lejde", og skadevolderen skal ikke betale for reparationen.